

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47998)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404


## S3 Results

## نمونه مجهول سرولوژی خانواده رایت

کد نمونه 2601	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------


## نتایج نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش رایت استاندارد لوله ای (S.T.A)

1549	تعداد کل شرکت کنندگان
1521	تعداد کل موارد گزارش شده
28	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
640	پاسخ شما
320 ± 1 Tube	پاسخ تقریبی مورد انتظار

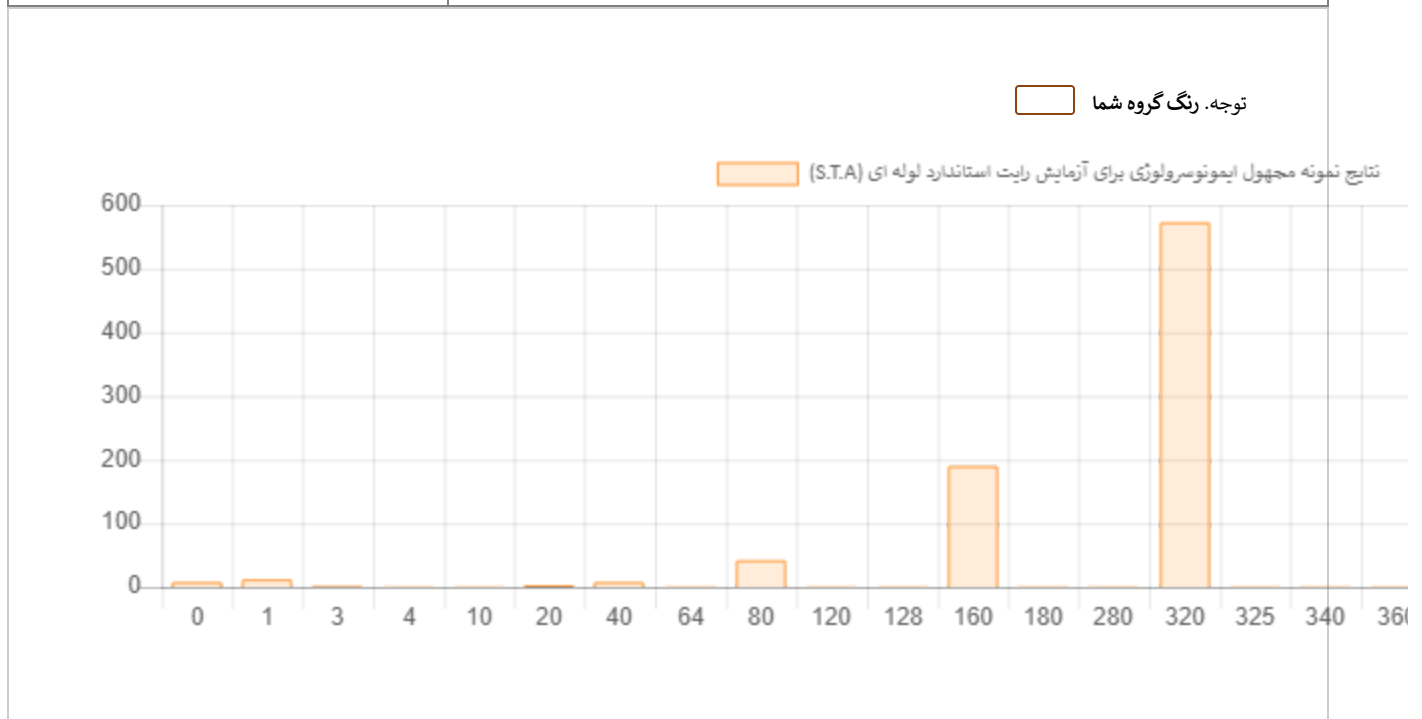


## نتایج نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش کومبس رایت


1549	تعداد کل شرکت کنندگان
1437	تعداد کل موارد گزارش شده
112	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
1280	پاسخ شما

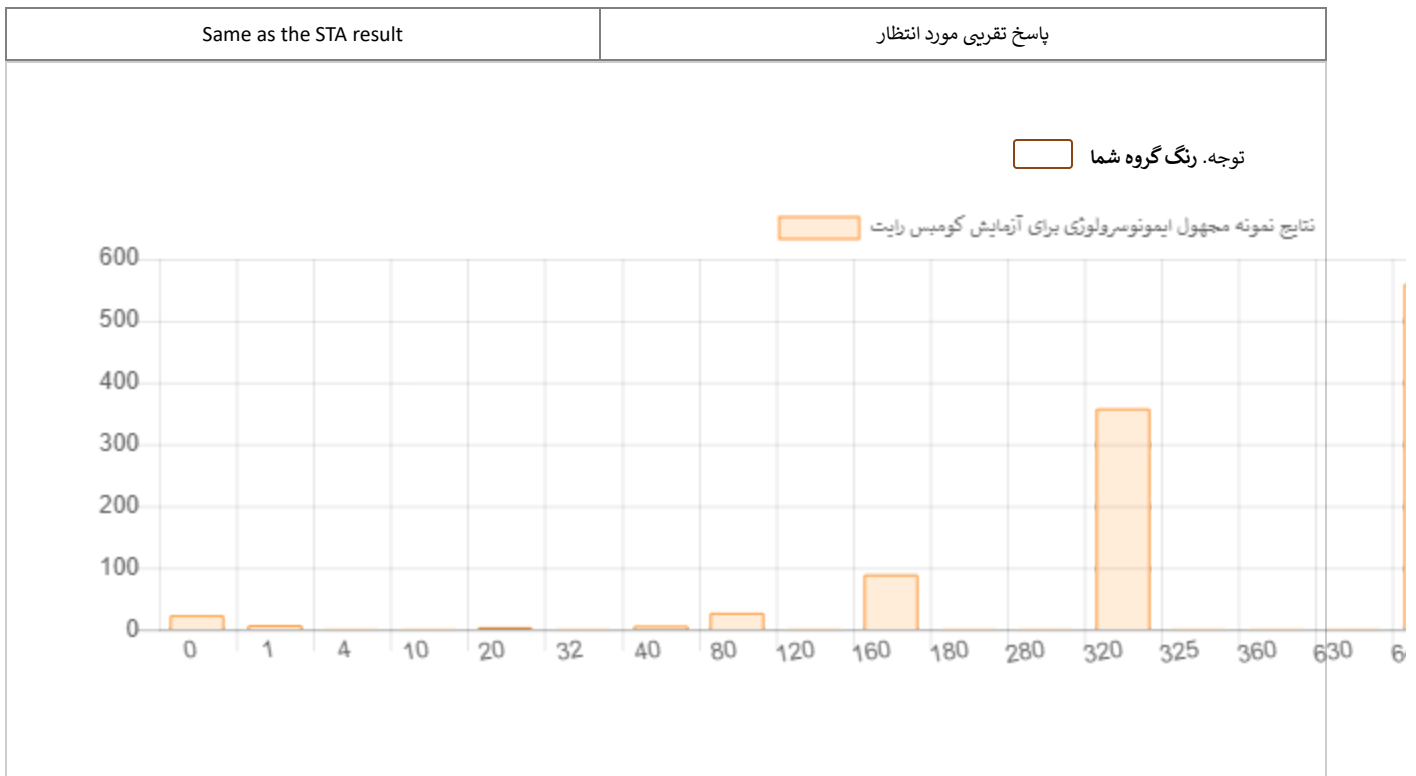

نتایج نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش 2ME رایت	
1549	تعداد کل شرکت کنندگان
1495	تعداد کل موارد گزارش شده
54	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
640	پاسخ شما
Same as the STA result	پاسخ تقریبی مورد انتظار

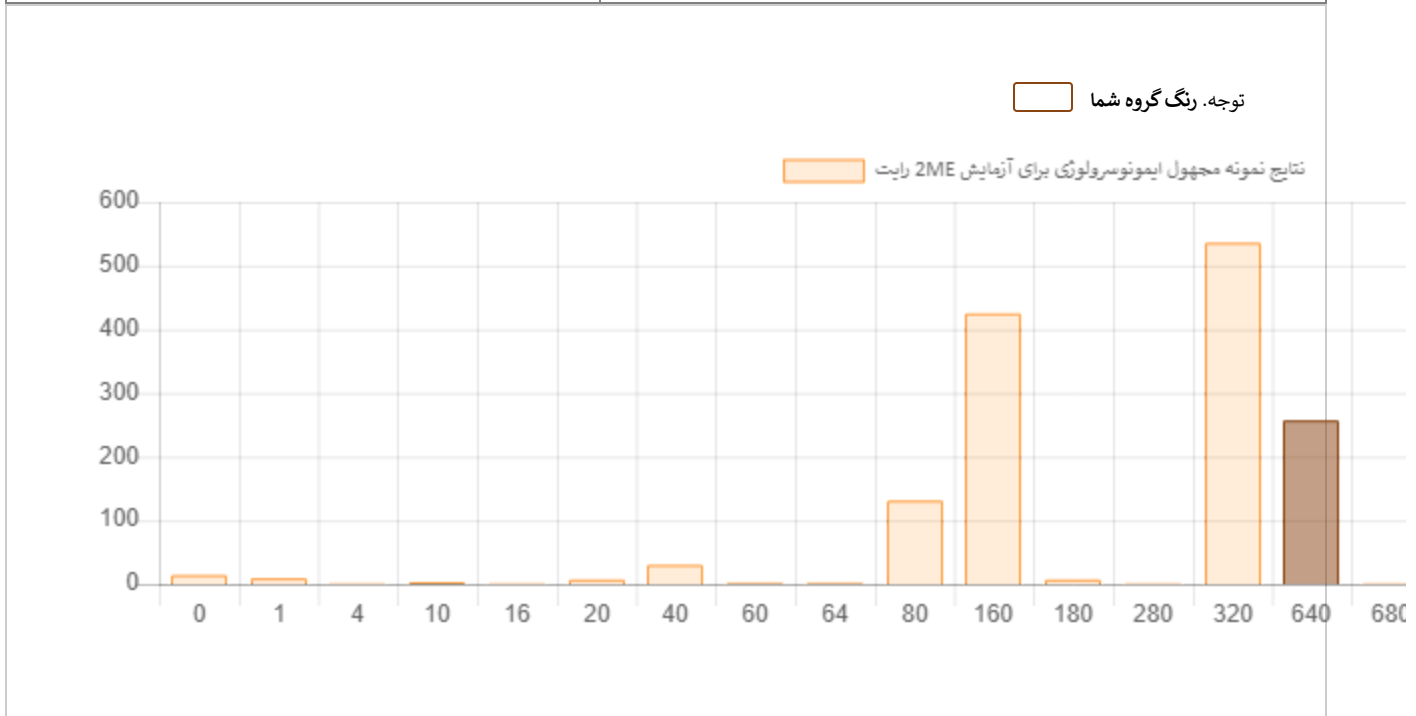

نتایج نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش راییت اسکرین	
1549	تعداد کل شرکت کنندگان
1124	تعداد کل موارد گزارش شده
425	تعداد موارد با گزارش غیر قابل قبول
4	پاسخ شما
Not Reliable	پاسخ تقریبی مورد انتظار

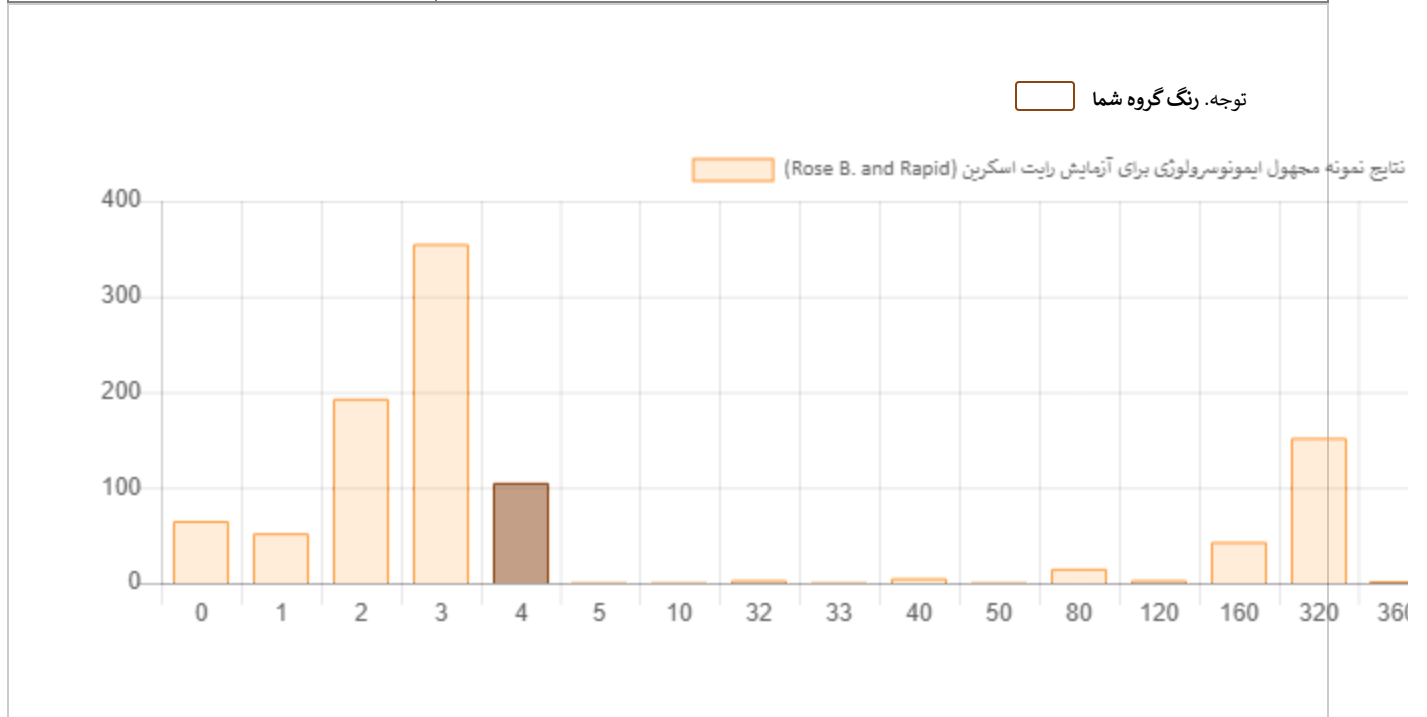

Copyright © 2026 IAQLD. All rights reserved.